室內二氧化碳（CO_2）濃度監測與應變標準作業流程圖

中控室・警衛室・營運管理單位標準作業程序 (SOP)

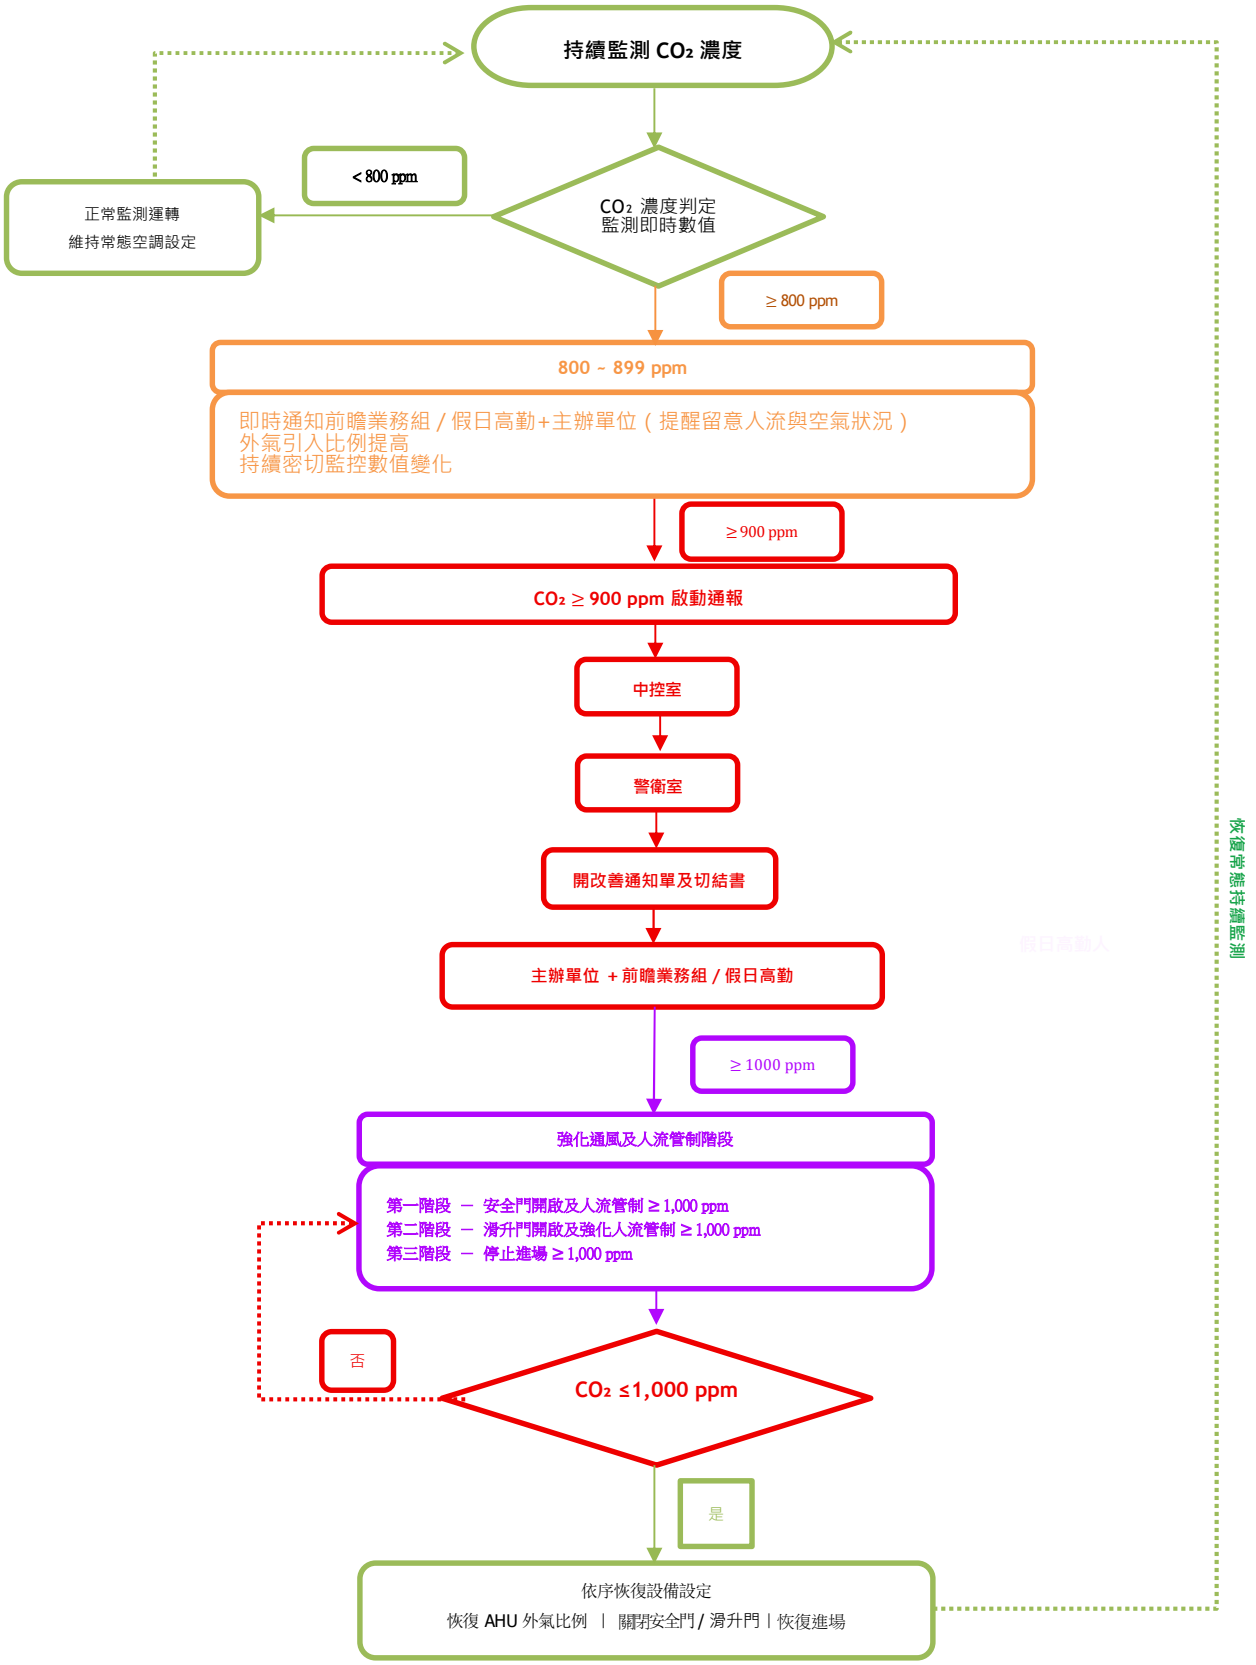

備註說明：

1. 本分級應變措施係館方自主採行之超前預警管理機制，於二氧化碳（CO_2）濃度未超過法定標準值（1,000 ppm）前，即提前啟動通風換氣及人流管理措施，以降低室內空氣品質風險。
2. 本分級應變措施執行期間，為降低室內二氧化碳（CO_2）濃度，將提高外氣引入比例，並開啟安全門及滑升門加強通風換氣；夏季可能因高溫高濕外氣進入，造成風管結露及室內溫度升高等情形，屬正常物理現象。
3. 警衛假日應變務必通報主辦單位及假日高勤人員同步掌握現場狀況。